

「医薬品の封に関する取扱いについて」の ご案内


平成 30 年 8 月 1 日付で厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出された「医薬品の封の取扱い等について」(薬生発 0801 第 1 号)に伴い、弊社の医薬品の封に関して、ご案内いたします。

弊社の医薬品の封の種類は以下の 5 種類に分類されます。それぞれの例を掲載いたしますのでご確認ください。

封の種類	
1	テープ封緘、押し開け開封
2	糊封緘、引き上げ開封
3	糊封緘、押し開け開封
4	糊封緘、ジッパー付開封
5	シュリンク封緘


1 「テープ封緘、押し開け開封」の場合

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

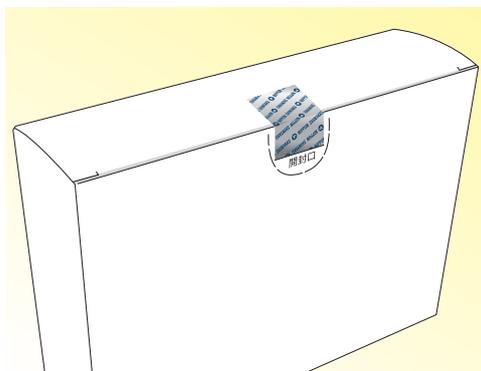


1 未開封の状態

- ・ ミシン目が切れていないこと
 - ・ 封緘テープがしっかりと貼付されていること
 - ・ 箱全体に不自然な破れ等がないこと
- を確認してください

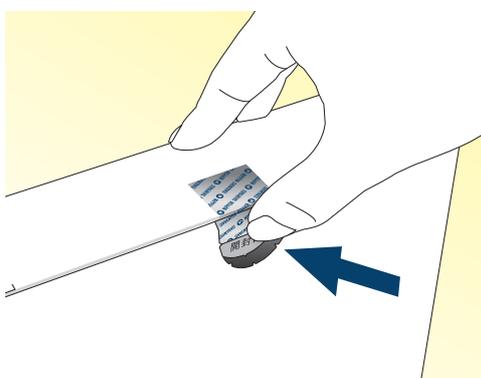

2 開封方法


- ・ 開封口のミシン目内側に指を押し当て、ミシン目に沿って開封してください

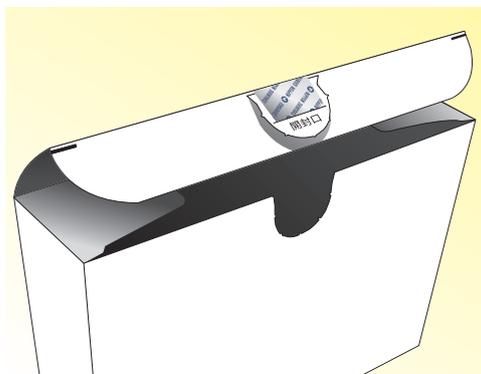


3 開封後の状態

- ・ 使用後は蓋を締めて保管することができます

⚠ 以下の場合にはすでに開封されている可能性があります

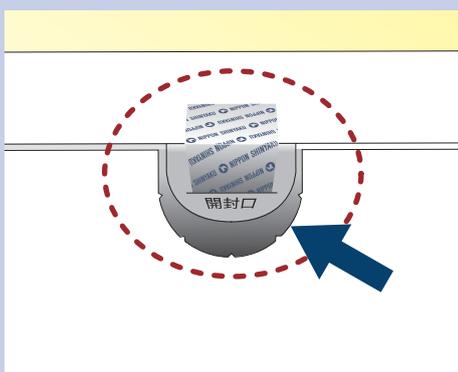


ミシン目が切れている

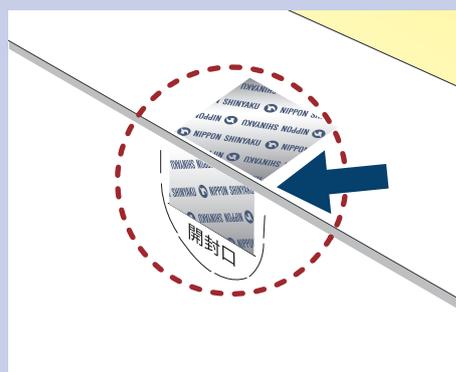

テープが切れている 又は 剥がれている


2 「糊封緘、引き上げ開封」の場合

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

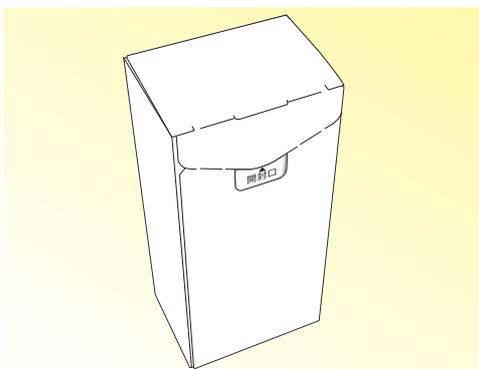

1 未開封の状態

- ・ ミシン目が切れていないこと
- ・ 封緘口がしっかり糊付けされていること
- ・ 箱全体に不自然な破れ等がないことを確認してください

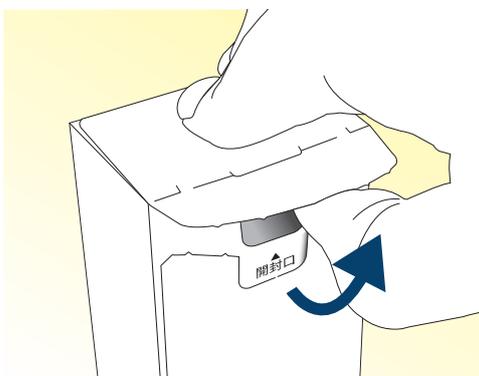

2 開封方法


- ・ 開封口のミシン目内側に指を押し当て、ミシン目に沿って開封してください




3 開封後の状態

- ・ 使用後は蓋を締めて保管することができます

⚠ 以下の場合はずでに開封されている可能性があります

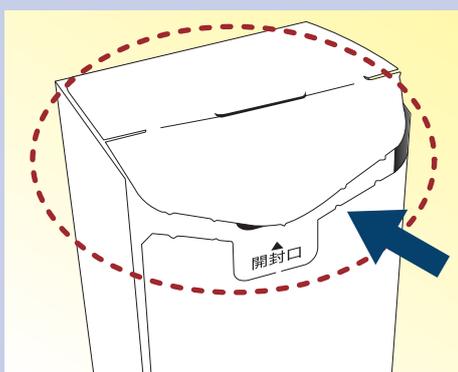


ミシン目が切れている

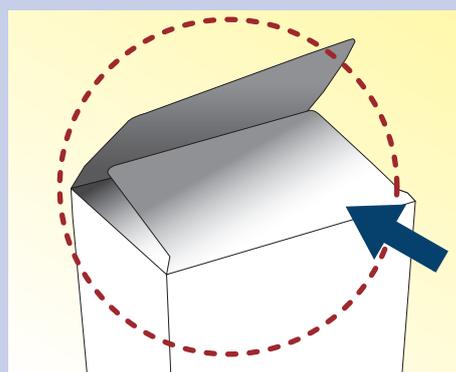

封が剥がれている


3 「糊封緘、押し開け開封」の場合

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

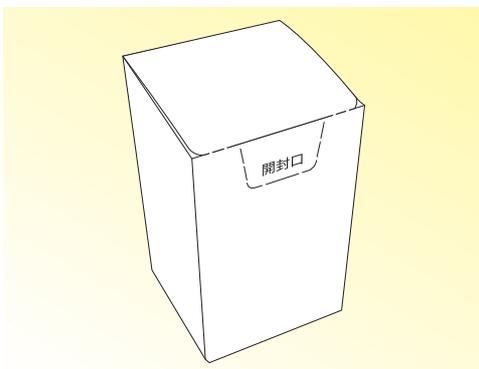


1 未開封の状態

- ・ ミシン目が切れていないこと
- ・ 封緘口がしっかり糊付けされていること
- ・ 箱全体に不自然な破れ等がないことを確認してください

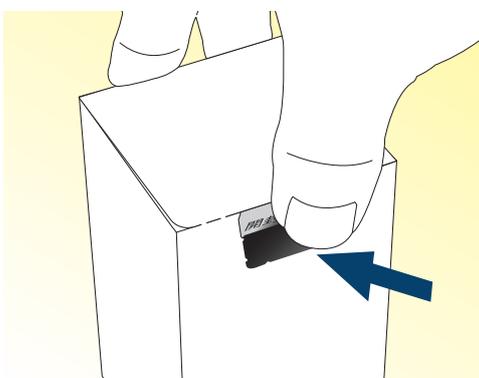


2 開封方法

- ・ 開封口のミシン目内側に指を押し当て、ミシン目に沿って開封してください

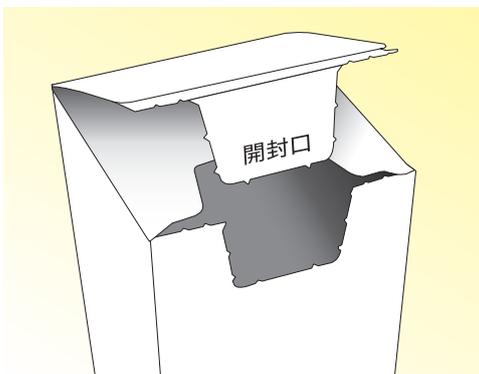


3 開封後の状態

⚠ 以下の場合はずでに開封されている可能性があります

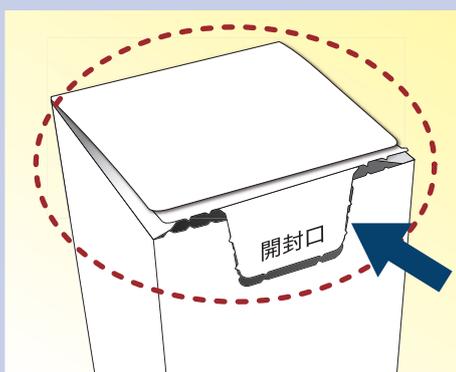


ミシン目が切れている

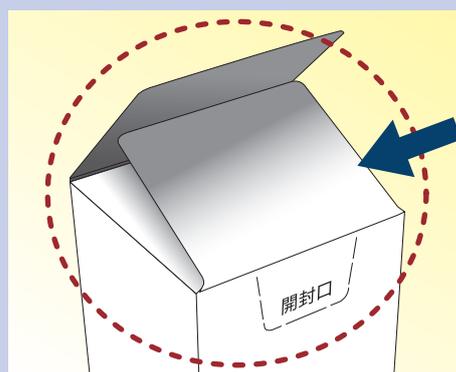

封が剥がれている


4 「糊封緘、ジッパー付開封」の場合

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

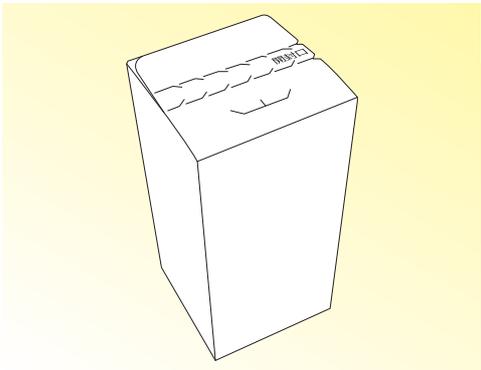


1 未開封の状態

- ・ ミシン目が切れていないこと
- ・ 封緘口がしっかり糊付けされていること
- ・ 箱全体に不自然な破れ等がないことを確認してください

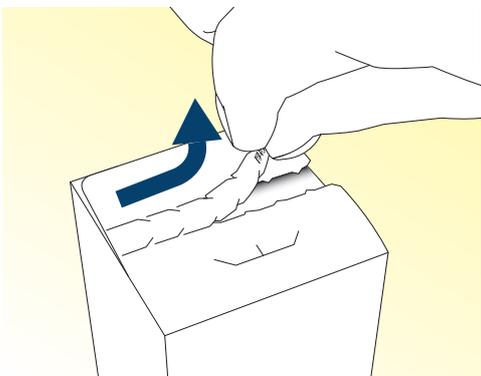

2 開封方法


- ・ 開封口のミシン目に沿って引き開けてください

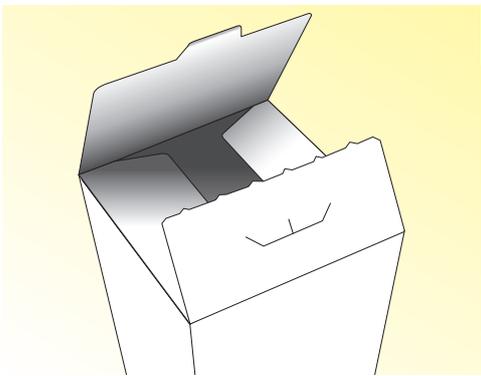


3 開封後の状態

- ・ 使用後は蓋を締めて保管することができます

⚠ 以下の場合はずでに開封されている可能性があります

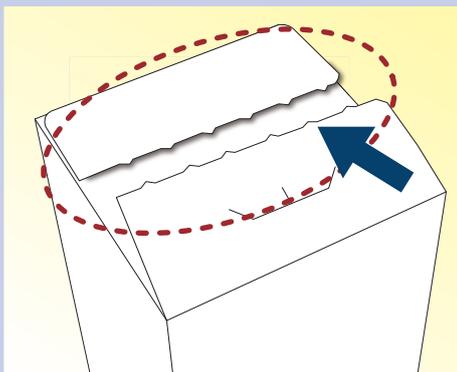


ミシン目が切れている

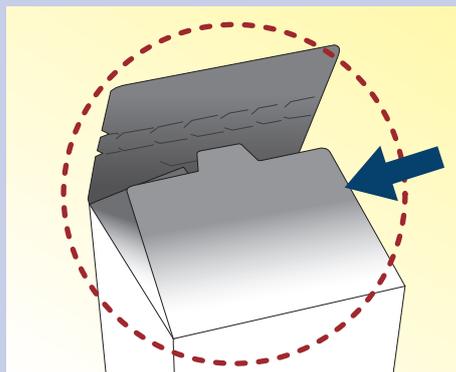

封が剥がれている

5 「シュリンク封緘」の場合

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

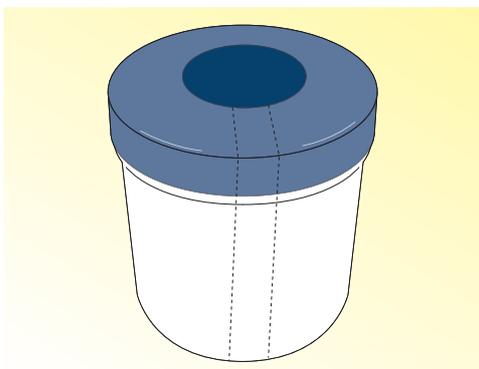


1 未開封の状態

- ・ ミシン目が切れていないこと
- ・ シュリンク包装全体に不自然な破れ等がないことを確認してください




2 開封方法

- ・ 開封口のミシン目に沿ってシュリンクを切り取り、外してください

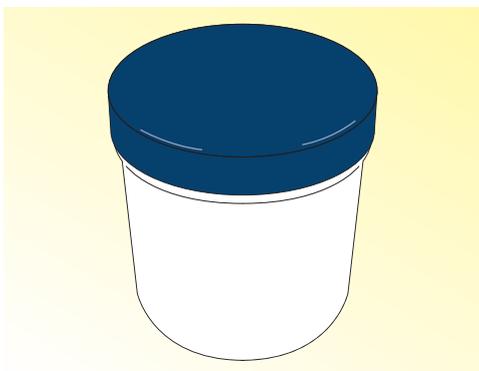


3 開封後の状態

⚠ 以下の場合はすでに開封されている可能性があります

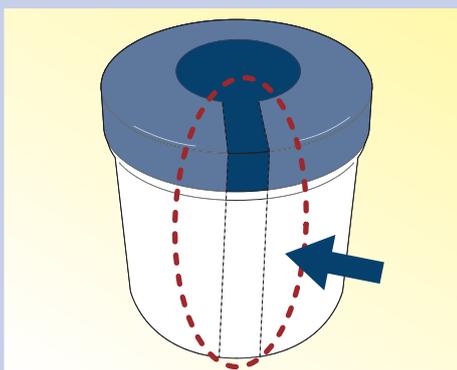

ミシン目が切れている

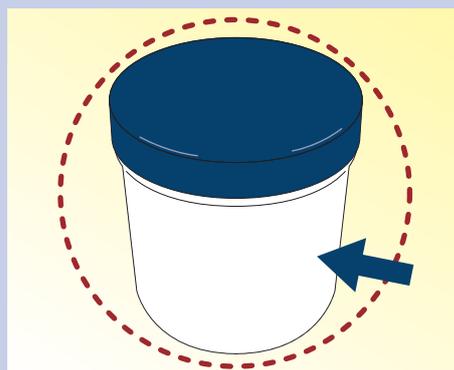

シュリンク包装がされていない